

品質試験報告書

株式会社 ユー・イー・エス 殿

試験番号 20220048996-2 (1/1)

2021年 3月 26日

受付月日 2021年 2月 25日
品名・品番 活性炭SFシート
数 量 1

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

大阪機能性試験センター

〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24


TEL 06-6577-0200(代表)

FAX 06-6577-0210

- [試験項目] JIS L 1902 定性試験(ハロー法)
- [試験方法] 試験菌株の混釈平板培地上に、試料を密着貼付し、 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、約24時間培養後、試料周辺に生じた透明な生育阻止帯(ハロー)の幅を測定した。
- [試験菌株] 黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* NBRC 12732

[試験結果]

試料名	ハローの幅(mm)
活性炭SFシート	2.0

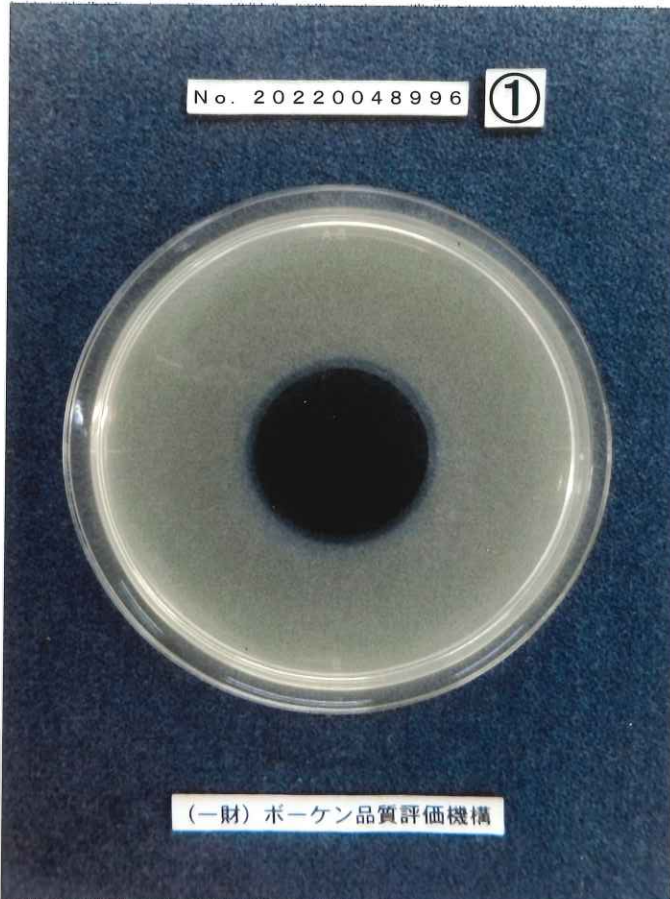

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



20220048996